


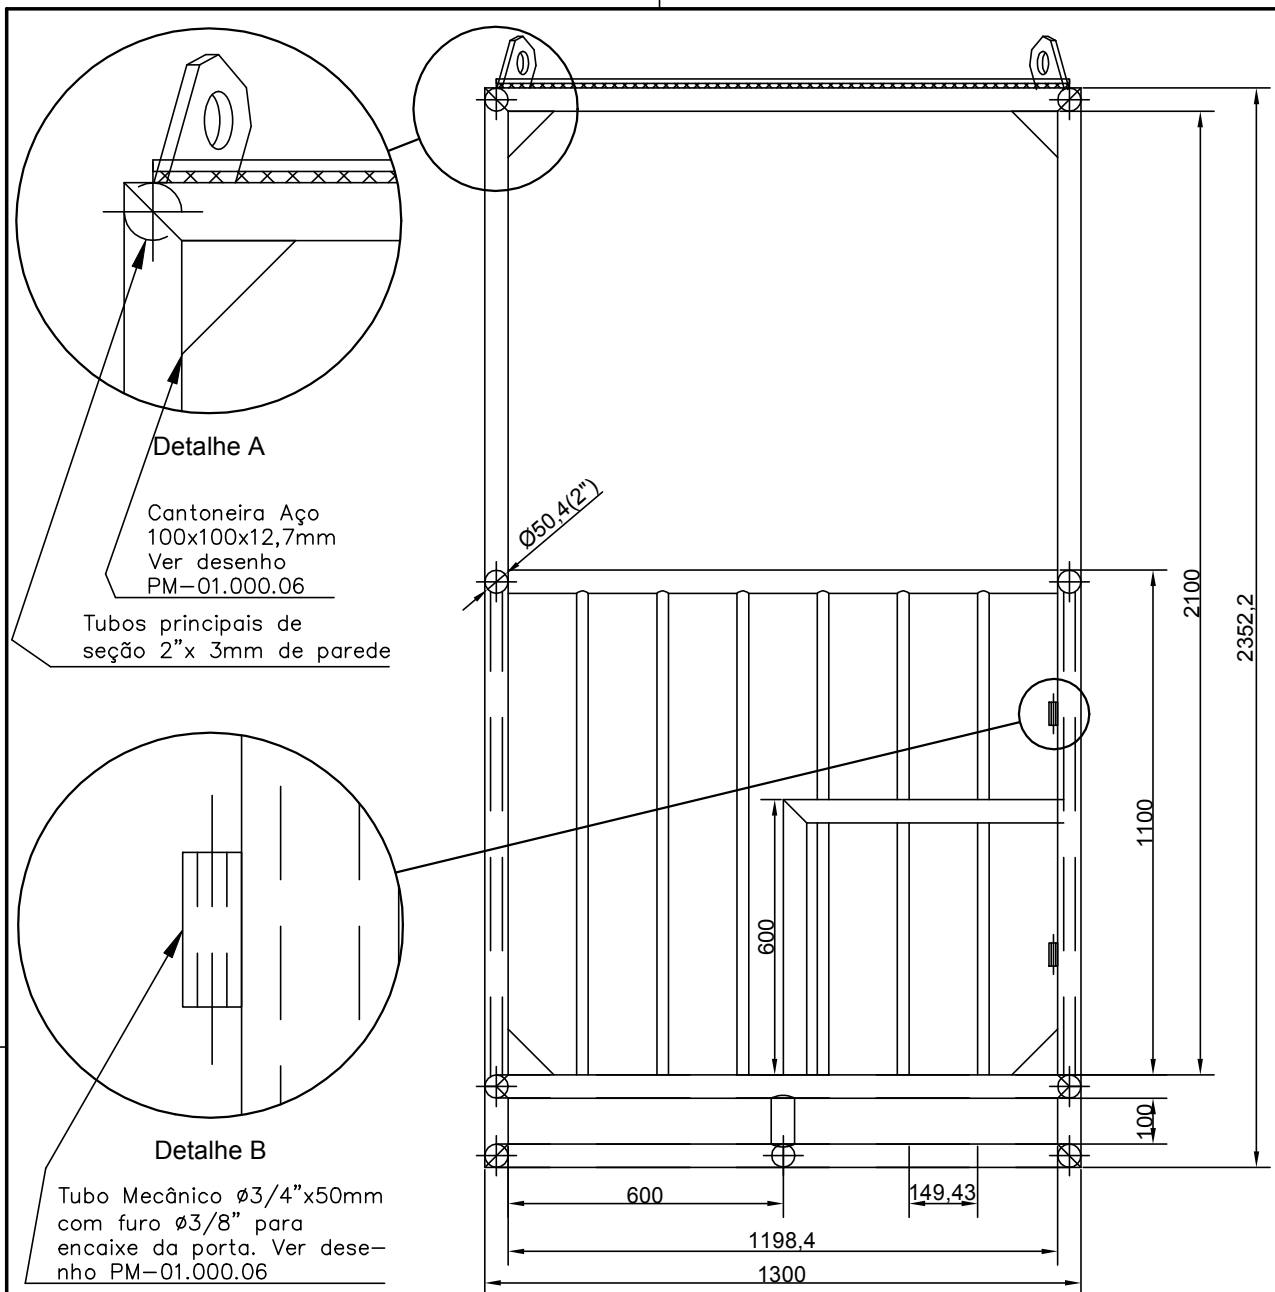

Notas:

1. Todas as medidas estão em milímetros;
2. Sugere-se que a tubulação principal, composta pela estrutura de base, colunas, parapeito, estrutura da cobertura e estrutura externa do portão, seja fabricada em tubo de aço galvanizado de seção 2", espessura de parede 3 milímetros;
3. Sugere-se que a tubulação intermediária dos parapeitos e portão de acesso seja fabricada em tubo de aço galvanizado de seção 1", e espessura de parede 3 milímetros;
4. Na porta de acesso, recomenda-se a instalação de fechadura metálica com trava e suporte para cadeado.
5. Para proteção em atmosfera salina, sugere-se dupla pintura em epóxi a pó de toda a estrutura;

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

Título

Projeto Mecânico

Resp. Técnico

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CREA - SC n.º XXXXXX

Descrição

PM-01.000.01 - Gaiola de Resgate - Vista Frontal

End.

Av. Getúlio Vargas, S/N - Área Portuária

Município

Imbituba

Desenho

Paulo Gonçalves

Escala

Sem escala

Data


março/ 2019

Revisão

00

Prancha

01/07

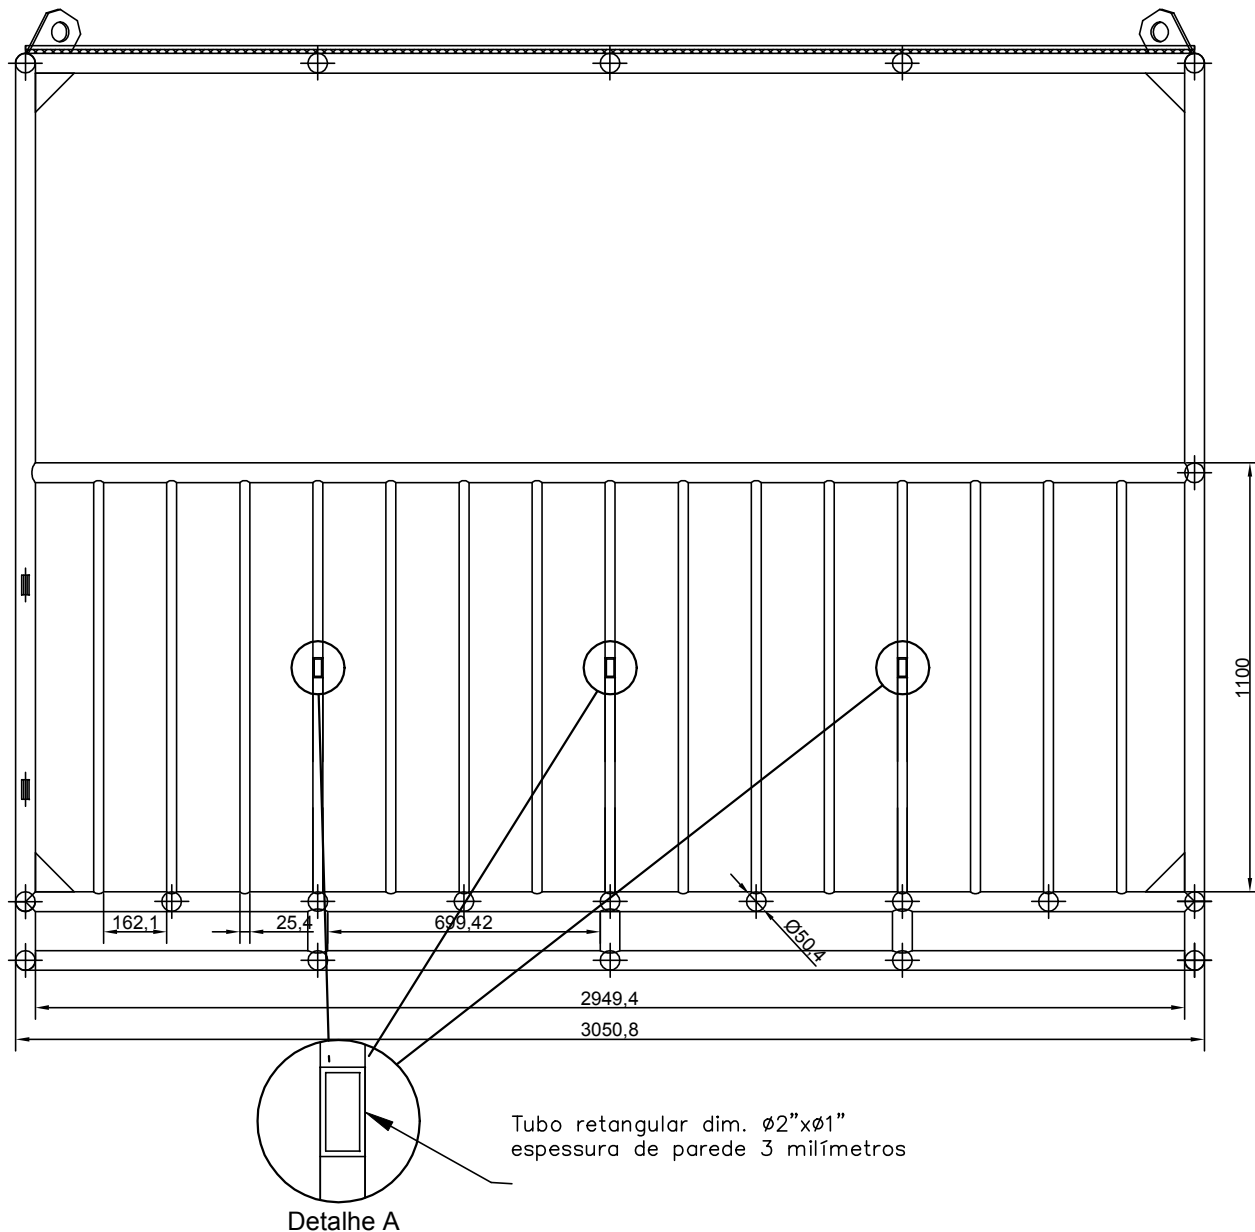

Notas:

1. Todas as medidas estão em milímetros;
2. Sugere-se que a tubulação principal, composta pela estrutura de base, colunas, parapeito, estrutura da cobertura e estrutura externa do portão, seja fabricada em tubo de aço galvanizado de seção 2", espessura de parede 3 milímetros;
3. Sugere-se que a tubulação intermediária dos parapeitos e portão de acesso seja fabricada em tubo de aço galvanizado de seção 1", e espessura de parede 3 milímetros;
4. Na porta de acesso, recomenda-se a instalação de fechadura metálica com trava e suporte para cadeado.
5. Para proteção em atmosfera salina, sugere-se dupla pintura em epóxi a pó de toda a estrutura;

SCPAP PORTO DE IMBITUBA S.A.

Título

Projeto Mecânico

Resp. Técnico

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CREA - SC n.º XXXXXX

Descrição

PM-01.000.02 - Gaiola de Resgate - Vista Lateral

End.

Av. Getúlio Vargas, S/N - Área Portuária

Município

Imbituba

Desenho

Paulo Gonçalves

Escala

Sem escala

Data


março/ 2019

Revisão

00

Prancha

02/07

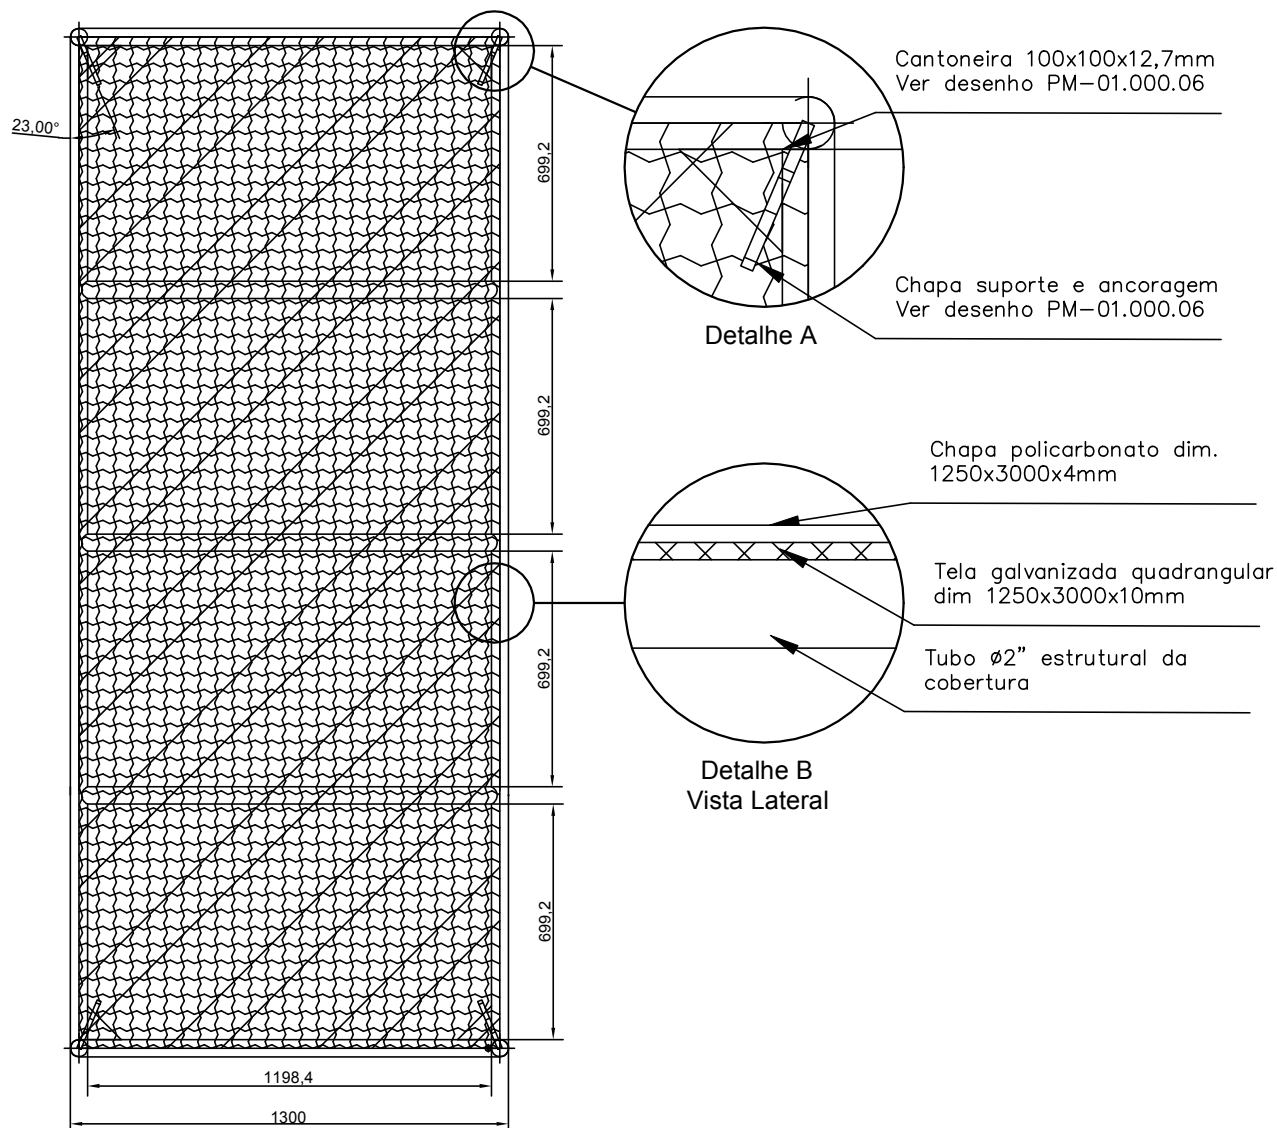

Notas:

1. Todas as medidas estão em milímetros;
2. Sugere-se que a cobertura seja fabricada objetivando a proteção contra queda de sólidos e líquidos;
3. Recomenda-se que a chapa de polycarbonato da cobertura possua, no mínimo, 4 milímetros de espessura, e seja instalada película com proteção UV;
4. Por segurança, recomenda-se que a grade/tela de proteção seja galvanizada com possua dupla pintura epóxi a pó, em formato quadrangular de dimensões 30x30mm;
5. No solo, recomenda-se o armazenamento do equipamento com leve inclinação (1 a 2%), evitando o acúmulo de materiais sólidos e líquidos sob a cobertura.

SCPAP PORTO DE IMBITUBA S.A.

Título

Projeto Mecânico

Resp. Técnico

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CREA - SC n.º XXXXXX

Descrição

PM-01.000.03 - Gaiola de Resgate - Vista Superior

End.

Av. Getúlio Vargas, S/N - Área Portuária

Município

Imbituba

Desenho

Paulo Gonçalves

Escala

Sem escala

Data



março/ 2019

Revisão

00

Prancha

03/07

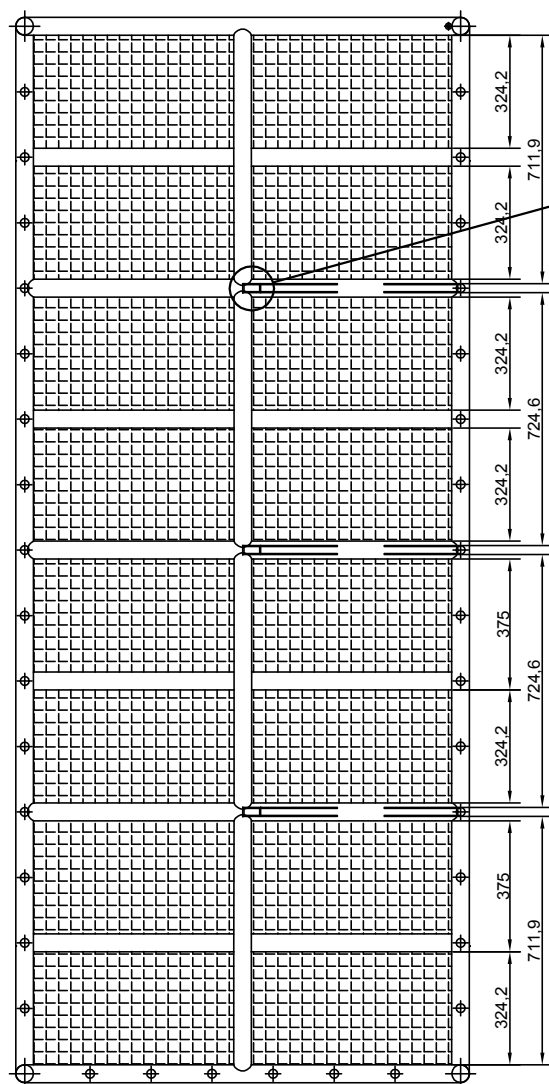

Tubo retangular dim.
2"x1"x3mm

Detalhe A

Notas:

1. Todas as medidas estão em milímetros;
2. Recomenda-se que o piso da gaiola seja fabricado com travessas de seção $\phi 2$, objetivando a segurança dos trabalhadores;
3. Sugere-se que a grade/tela do piso seja galvanizada e possua dupla pintura epóxi a p, em formato quadrangular de dimensões máximas 30x30mm;
4. Sugere-se que o equipamento tenha capacidade para suportar o peso de 2 resgatistas + 1 resgatado + equipamentos de primeiros socorros;

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

Título

Projeto Mecânico

Resp. Técnico

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CREA - SC n.º XXXXXX

Descrição

PM-01.000.04 - Gaiola de Resgate - Vista Inferior

End.

Av. Getúlio Vargas, S/N - Área Portuária

Município

Imbituba

Desenho

Paulo Gonçalves

Escala

Sem escala

Data


março/ 2019

Revisão

00

Prancha


04/07

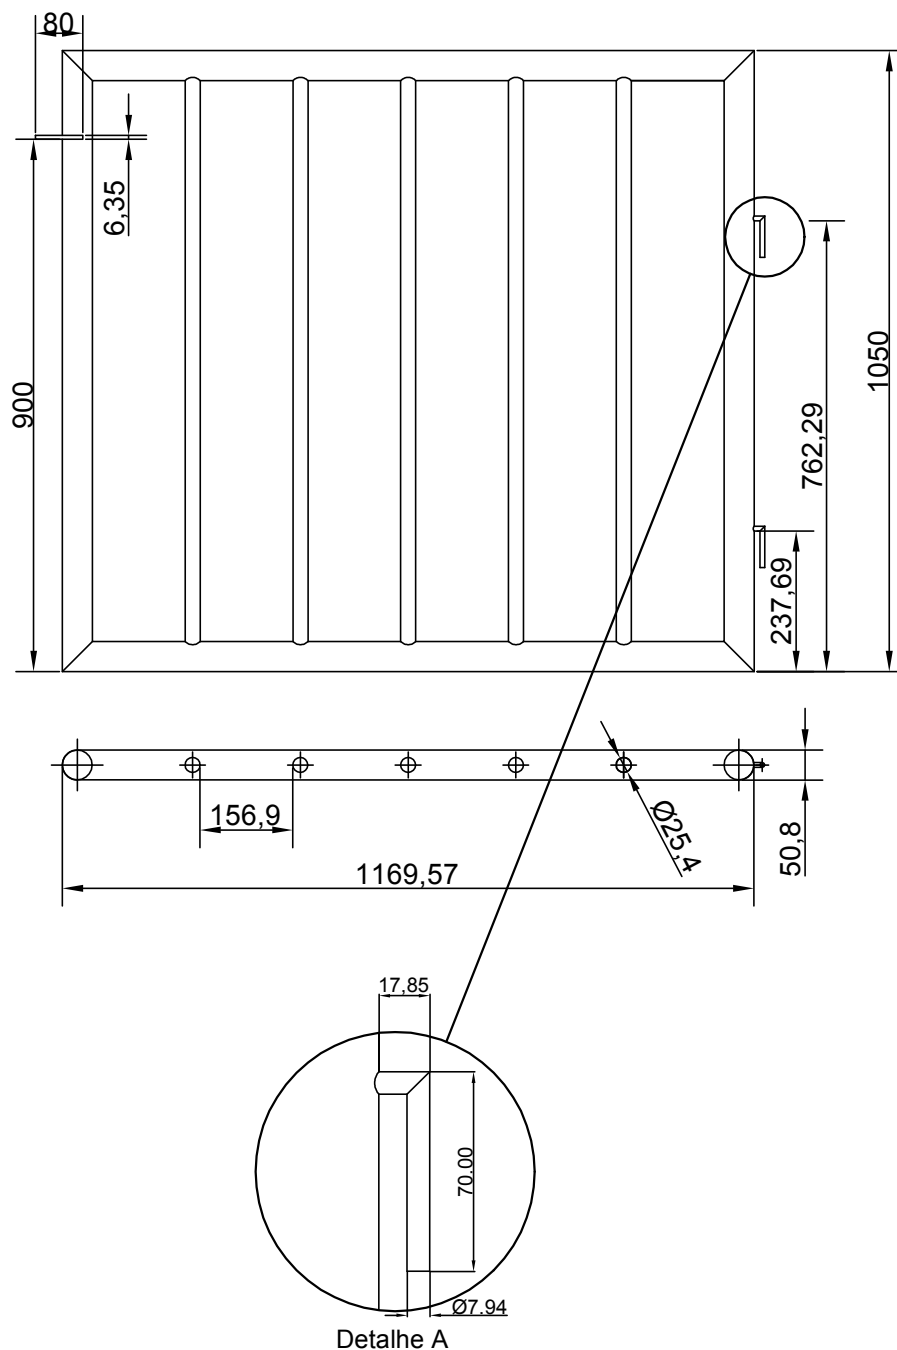


Notas:

1. Todas as medidas estão em milímetros;
2. Na porta de acesso, recomenda-se a instalação de fechadura metálica com trava e suporte para cadeado;
3. Recomenda-se que, assim como o conjunto, a porta também possua dupla pintura em epóxi a pó;


SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.					
Título					
Projeto Mecânico					
Resp. Técnico			Descrição		
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CREA - SC n.º XXXXXX			PM-01.000.05 - Gaiola de Resgate - Porta de Acesso		
End.			Município		
Av. Getúlio Vargas, S/N - Área Portuária			Imbituba		
Desenho	Escala	Data	Revisão	Prancha	
Paulo Gonçalves	Sem escala	março/ 2019	00	05/07	

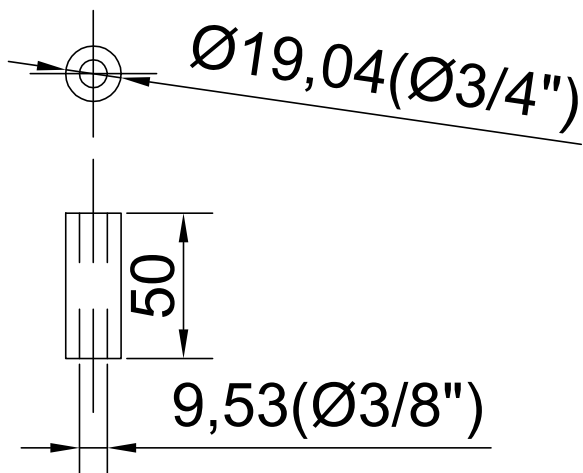

Peça 1: Pino de anco-
ragem portão de acesso
Qtde total: 02 peças

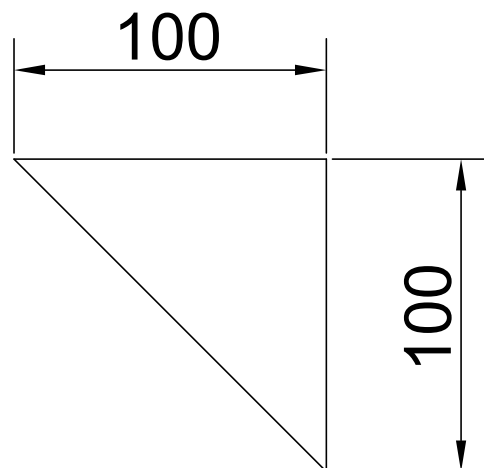

Peça 2: Cantoneira 100x
100x12,7mm reforço geral
Qtde total: 22 peças

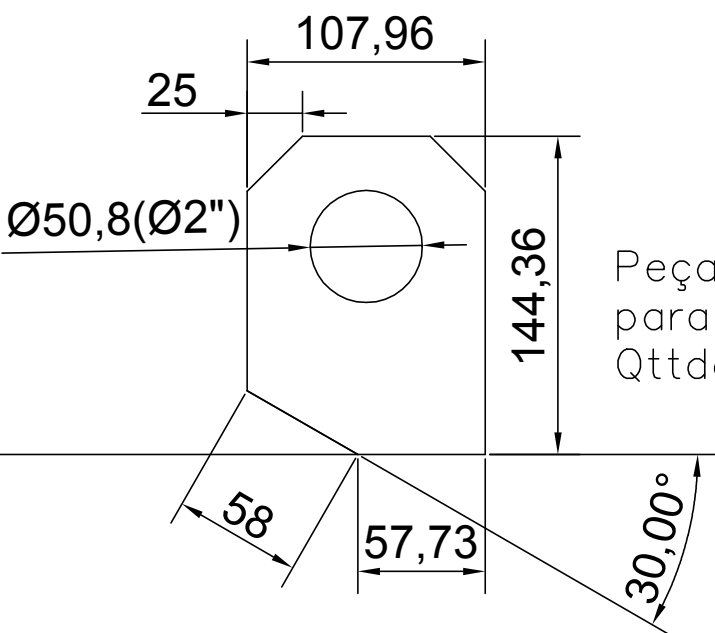

Peça 3: Olhal de suporte
para içamento
Qtde total: 04 peças

Notas:

1. Todas as medidas estão em milímetros;
2. Sugere-se que o equipamento tenha capacidade para suportar o peso de 2 resgatistas + 1 resgatado + equipamentos de primeiros socorros;

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

Título

Projeto Mecânico

Resp. Técnico

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CREA - SC n.º XXXXXX

Descrição

PM-01.000.06 - Gaiola de Resgate - Detalhes Peças

End.

Av. Getúlio Vargas, S/N - Área Portuária

Município

Imbituba

Desenho

Paulo Gonçalves

Escala

Sem escala

Data


março/ 2019

Revisão

00

Prancha

06/07

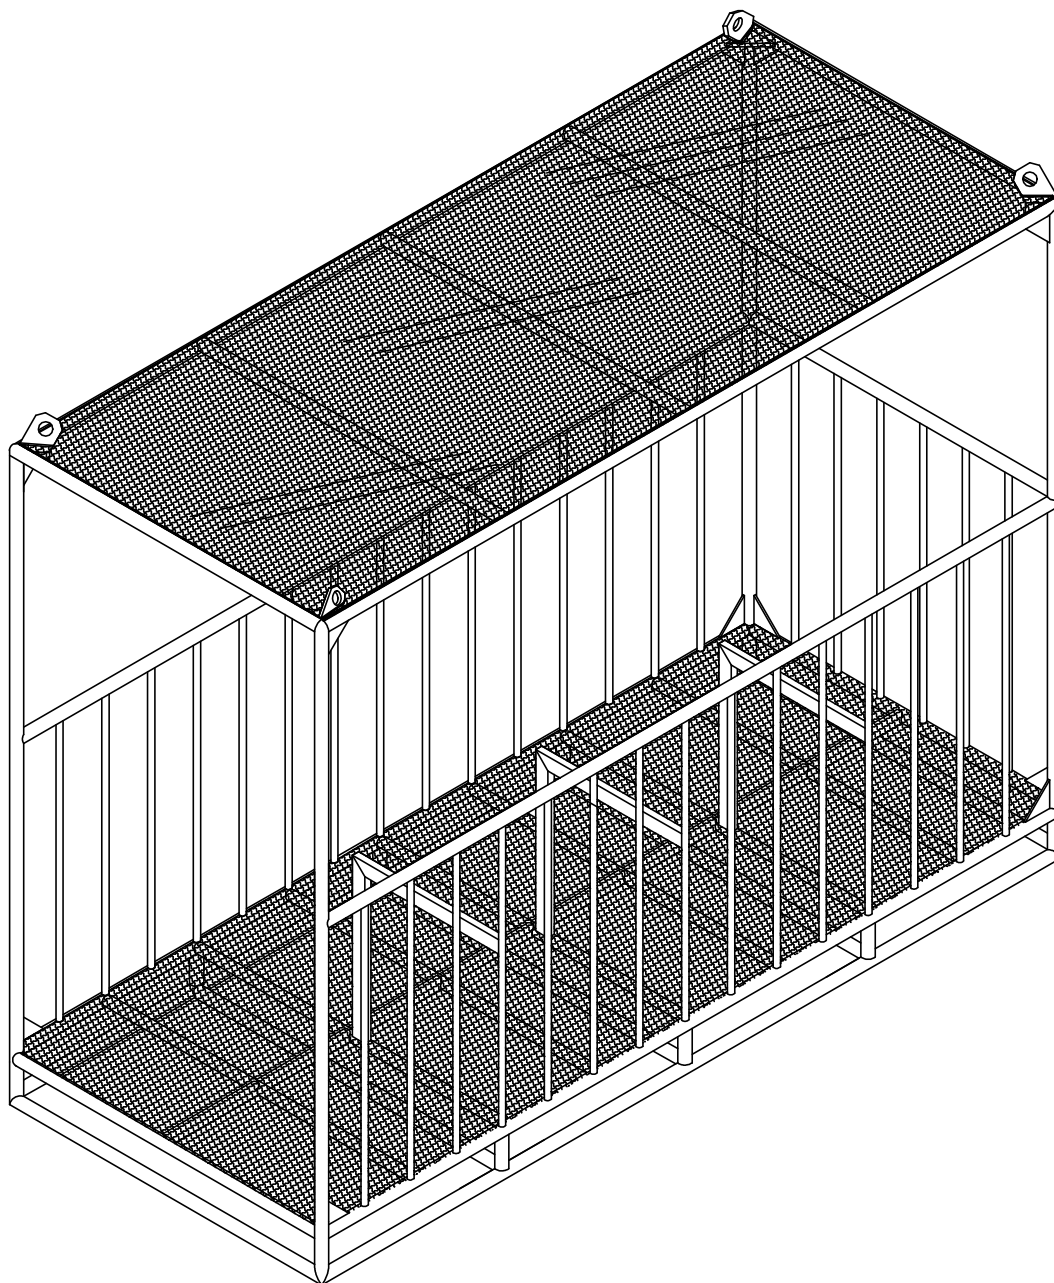

Notas:

1. Todas as medidas estão em milímetros;
2. Sugere-se que o equipamento tenha capacidade para suportar o peso de 2 resgatistas + 1 resgatado + equipamentos de primeiros socorros;

SCPAR PORTO DE IMBITUBA S.A.

Título

Projeto Mecânico

Resp. Técnico

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CREA - SC n.º XXXXXX

Descrição

PM-01.000.06 - Gaiola de Resgate - Detalhes Peças

End.

Av. Getúlio Vargas, S/N - Área Portuária

Município

Imbituba

Desenho

Paulo Gonçalves

Escala

Sem escala

Data

março/ 2019

Revisão

00

Prancha

07/07